





Via Alberto Monni, 27
Zona Ind.le Ponte Valleceppi
06135 Perugia
Tel. +39 075 6920728

PROGETTISTI

Fabrizio Tarducci

nici e antincendio
(200 - 205)

22a (LSP & LSE,

ing. Flavio Passeri

elettici e special

ELABORATC

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA
ai sensi art. 4 D.P.R n. 151 del 01/08/2011



PIANTA PIANO PRIMO

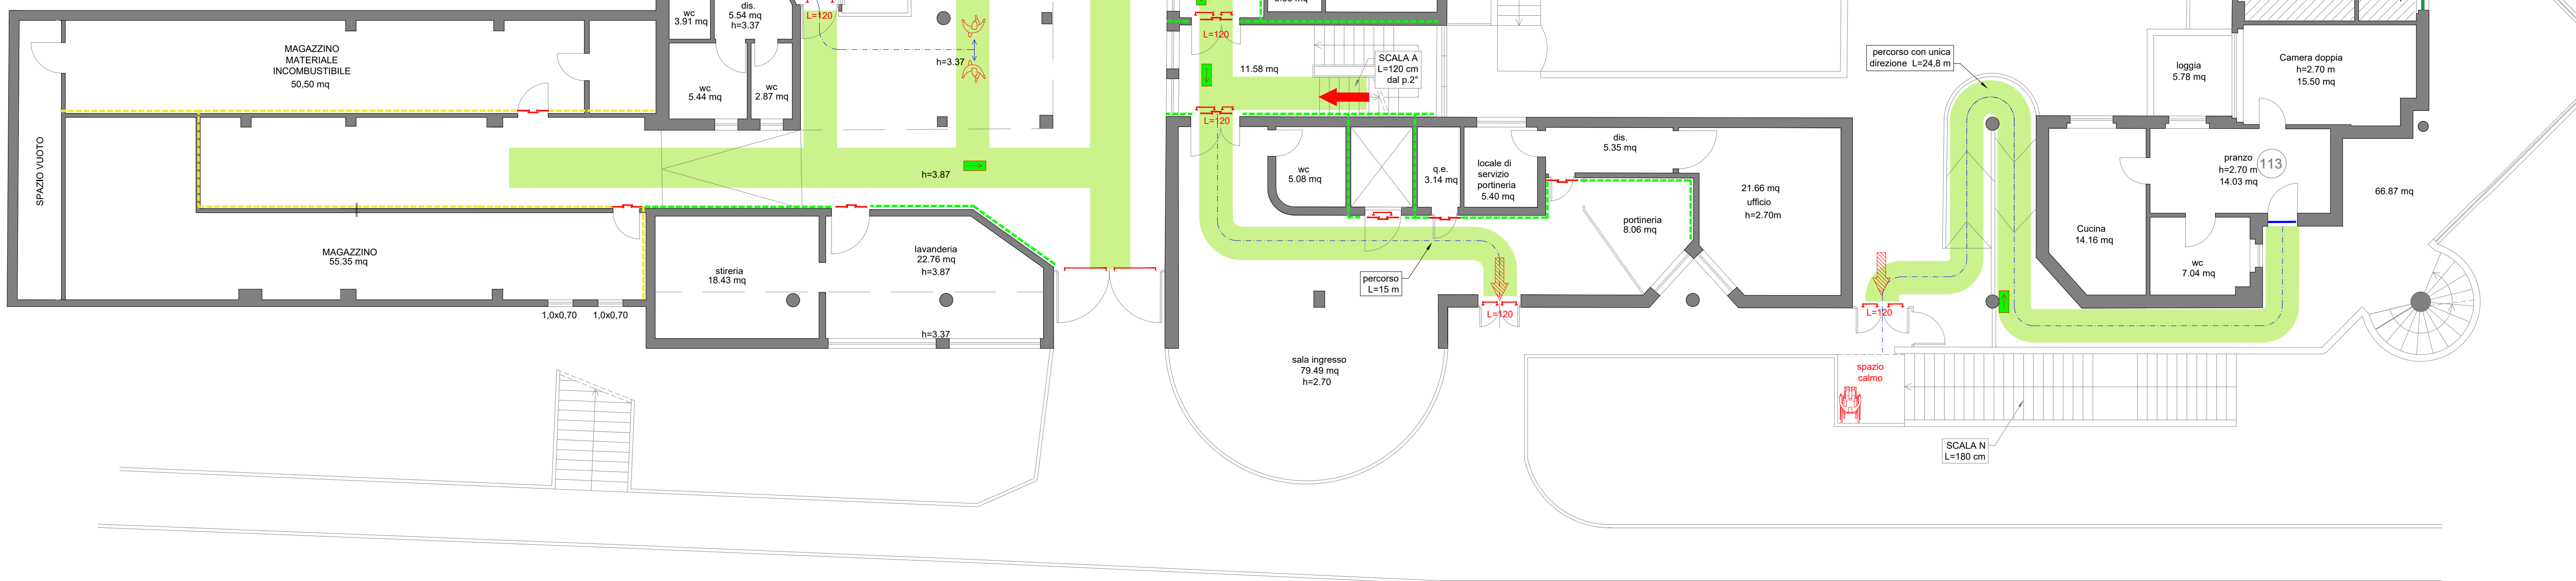
Uscite di sicurezza e percorsi d'esodo

[illegible]

SCIA - VVF

LEGENDA

	
	Cassetta da esterno con gruppo attacco motopompa UNI 70 composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno, valvola di sicurezza, idrante UNI 70. Gruppo verticale da 3°. Cartello conforme D.Lgvo 81/08.
	Cassetta antincendio UNI 45 con marcatura CE a norma UNI 671 in lamiera verniciata di colore rosso (RAL 3000) completa di rubinetto DN45 x 0°112". PN16, manichetta di tipo apribilite conforme UNI EN 15450 con raccordi UNI 804, segature UNI 7422 e lastra, lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata e lancia erogatrice con getto frangiziona UNI 6712. Tubazione di lunghezza 20 m, cartello conforme D.Lgvo 81/08.
	Estintore portatile a CO2 Per classi di fuoco B (combustibili liquidi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello e manometro. Cartello conforme D.Lgvo 81/08. Estintore kg 5 classe 113B.
	Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello e manometro. Cartello conforme D.Lgvo 81/08. Estintore kg 6 classe 34 A 144 BC.
	Estintore portatile a schiuma per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), F (liquidi infiammabili oli da cucina), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello di scaticcia spray e manometro. Cartello conforme D.Lgvo 81/08. Estintore kg 6 classe 34 A 233 B 75F
	Rilevatore puntiforme di fumo e calore conforme EN 14604. Il simbolo indica che il locale è protetto da impianto automatico di rivelazione e segnalazione incendi. Per i dettagli tecnici si rimanda alla documentazione relativa agli impianti elettrici speciali.
	Pulsante manuale a rottura vetro per allarme antincendio conforme EN54-11 utilizzabile in caso di emergenza installato in posizione facilmente accessibile e segnalata con apposito cartello conforme D.Lgvo 81/08.
	Targa ottica-acustica per segnalazione di allarme incendio. Certificazione EN54-23 con LED ad alta luminosità bianco con sintonia. Certificata EN54-3 e UNI11744 con ingresso dedicato per la gestione del 2° tono di allarme
	Intercettazione esterna manuale per linea aduzione gas metano, realizzata con valvola a sfera conforme norma UNI 331 installata all'esterno del locale in posizione segretata e facilmente raggiungibile.
	Pulsante manuale a rottura vetro per sgancio alimentazione elettrica locale centrale termica conforme EN54-11 utilizzabile in caso di emergenza installato in posizione facilmente accessibile e segnalata con apposito cartello conforme D.Lgvo 81/08.
	Elettromagnetica a parete o a pavimento per fermo porta tagliafuoco con comando automatico di chiusura tramite ilpo di rivelazione incendi e pulsante di prova (conforme UNI 1155 e CE).
	Apertura di aerazione posta in sommità al vano scala di superficie non inferiore ad 1,0 mq munita di dispositivo per la protezione dagli agenti atmosferici realizzato mediante evacuatore di fumo e calore attivabile automaticamente a mezzo impianto di rivelazione fumi.
	Identificazione del percorso d'esodo interni all'edificio (larghezza minima 120 cm - altezza minima 2,0 m).
	Struttura di separazione tra i compartimenti antincendio con caratteristiche E130.
	Struttura di separazione tra i compartimenti antincendio con caratteristiche E160.
	Struttura di separazione tra i compartimenti antincendio con caratteristiche E190.
	Struttura di separazione tra i compartimenti antincendio con caratteristiche E120.
	Uscita di sicurezza - percorso di uscita orizzontale con pittogramma luminoso S.A.
	Uscita di sicurezza - percorso di uscita verso il basso con pittogramma luminoso S.A.
	Uscita di sicurezza - percorso di uscita verso l'alto con pittogramma luminoso S.A.
	Pittogramma luminoso installato lungo il percorso d'esodo con indicazione della direzione verso l'uscita di sicurezza.
	Porta tagliafuoco, omologata secondo la norma UNI 9723, dotata di congegno di autochiusura. La caratteristica di resistenza al fuoco è non inferiore a quella della parete di separazione in cui è inserita.
	Porta camera dotata di dispositivo di autochiusura.
	Dispositivo di apertura infisso a semplice spinta tipo push bar conforme norma UNI EN 1125 e dotato di certificazione CE (un dispositivo per ogni anta).





[illegible]



[illegible]

SCIA - VVF

	Idrante sopraelevato DN80 a colonna per impianto antincendio con scarico automatico di svuotamento antigelo, completo di doppia attacco UN70 e cassetta con piantina in lamina verniciata di colore rosso, lancia trasparente anti UV a frangibilità programmata, rotolo in nylon gommato e lancia ergonomiche in ABS o in rame con getto frangizono. Lunghezza tubo 25 m e cartello conforme D.Lgvo 81/08.
	Cassetta da esterno con gruppo attacco motopompa UNI 70 composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritorno, valvola di sicurezza, idrante UNI 70. Gruppo verticale da 3°. Cartello conforme D.Lgvo 81/08.
	Cassetta antincendio UNI 45 con marcatura CE a norma UNI 6711 in lamiera verniciata di colore rosso (RAL 3000) completa di rubinetto DN45 x 61°1/2" - PN16, manichetta di tipo aspirabile conforme norma UNI EN 14540 con raccordi UNI 804, legature UNI 7422 e sifila, lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata e lancia erogatore con getto frangizono. UNI 6712. Tubazione di lunghezza 20 m, cartello conforme D.Lgvo 81/08.
	Estintore portatile a CO2 Per classi di fuoco B (combustibili liquidi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello e manometro. Cartello conforme D.Lgvo 81/08. Estintore kg 5 classe 1135.
	Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello e manometro. Cartello conforme D.Lgvo 81/08. Estintore kg 5 classe 34 A 144 BC.
	Estintore portatile a schiuma per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), F (liquidi infiammabili oli da cucina), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello di scarica spray e manometro. Cartello conforme D.Lgvo 81/08. Estintore kg 5 classe 34 A 233 B 75F
	Rilevatore puntiforme di fumo e calore conforme EN 14604. Il simbolo indica che il locale è protetto da impianto automatico di rivelazione e segnalazione incendi. Per i dettagli tecnici si rimanda alla documentazione relativa agli impianti elettrici speciali.
	Pulsante manuale a rottura vetro per allarme antincendio conforme EN54-11 utilizzabile in caso di emergenza installato in posizione facilmente accessibile e segnalata con apposito cartello conforme D.Lgvo 81/08.
	Targa ottico-acustica per segnalazione di allarme incendio. Certificazione EN54-23 con LED ad alta luminosità bianco con sincronia. Certificazione EN54-3 e UNI 17747 con ingresso dedicato per la gestione del 2° tono di allarme.
	Pulsante manuale a rottura vetro per sgancio allarme installazione elettrica locale centrale termica conforme EN54-11 utilizzabile in caso di emergenza installato in posizione facilmente accessibile e segnalata con apposito cartello conforme D.Lgvo 81/08.
	Elettroganone a parete o pavimento per apposito porta tagliafuoco con comando automatico di chiusura tramite impulso di rivelazione incendi e pulsante di prova (conforme UNI 1155 e CE).
	Apertura di aerazione posta in sommità al vano scala di superficie non inferiore ad 1,0 m munita di dispositivo per la protezione dagli agenti atmosferici realizzato mediante evasore di fumo e calore apribile automaticamente a mezzo impulso di rivelazione fumo.
	Identificazione del percorso d'esodo interni all'edificio (larghezza minima 120 cm - altezza minima 2,0 m).
	Struttura di separazione tra i compartimenti antincendio con caratteristiche EI30.
	Struttura di separazione tra i compartimenti antincendio con caratteristiche EI60.
	Struttura di separazione tra i compartimenti antincendio con caratteristiche EI180.
	Struttura di separazione tra i compartimenti antincendio con caratteristiche EI120.
	Uscita di sicurezza - percorso di uscita orizzontale con pittogramma luminoso S.A.
	Uscita di sicurezza - percorso di uscita verso il basso con pittogramma luminoso S.A.
	Uscita di sicurezza - percorso di uscita verso l'alto con pittogramma luminoso S.A.
	Pittogramma luminoso installato lungo il percorso d'esodo con indicazione della direzione verso l'uscita di sicurezza.
	Porta tagliafuoco, omologata secondo la norma UNI 9723, dotata di congegno di autochiusura. La caratteristica di resistenza al fuoco è non inferiore a quella della parete di separazione in cui è inserita.
	Porta camera dotata di dispositivo di autochiusura.
	Dispositivo di apertura infuria a semplice spinta tipo push bar conforme norma UNI EN 1125 e dotato di certificazione CE (un dispositivo per ogni porta).

